

AGECI ENGINEERING SAS
Camille LAURENT
TSA 70011 - CHEZ SOGELINK
69134 DARDILLY CEDEX
Tél. : 0327436919
Courriel : ageci-engineering-d@demat.sogelink.fr

CD59 - Conseil départemental du Nord Arrondissement
routier de Avesnes
RUE LEO LAGRANGE
59440 AVESNELLES

Le 23/02/2023

Objet : **Information Amiante/HAP avant travaux sur voirie - 2023022300912DC2**

Madame, Monsieur,

Nous vous informons d'un projet de travaux sur la commune de BERLAIMONT.

Veuillez trouver ci-dessous les informations descriptives du projet :

Description : AMENAGEMENT ASSAINISSEMENT RESEAUX

Emplacement : Grand Rue 59145 BERLAIMONT

Début du chantier : 19/06/2023

Ainsi, nous vous contactons en votre qualité de gestionnaire de voirie afin d'identifier l'éventuelle présence de substances nocives (Amiante, HAP) dans l'enrobé bitumeux.

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir, aux coordonnées indiquées ci-dessus, l'ensemble des informations pertinentes dont vous avez connaissance.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.


Autorisation d'utilisation des informations transmises

En transmettant ces informations, vous permettez la mise à disposition, inscrite dans le Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, des informations relatives au repérage d'amiante à des donneurs d'ordre ou maîtres d'ouvrage ultérieurs, clients de la société Sogelink.

Vous autorisez **la société Sogelink** à accéder à ces informations, à les retraiter, à les intégrer dans une base de données recensant les repérages amiante effectués dans la voirie, et vous garantissez être habilité à pouvoir délivrer une telle autorisation.

Si vous souhaitez que les informations transmises soient uniquement utilisées dans le cadre du projet mentionné ci-dessus, nous vous prions de bien vouloir l'indiquer.

Camille LAURENT

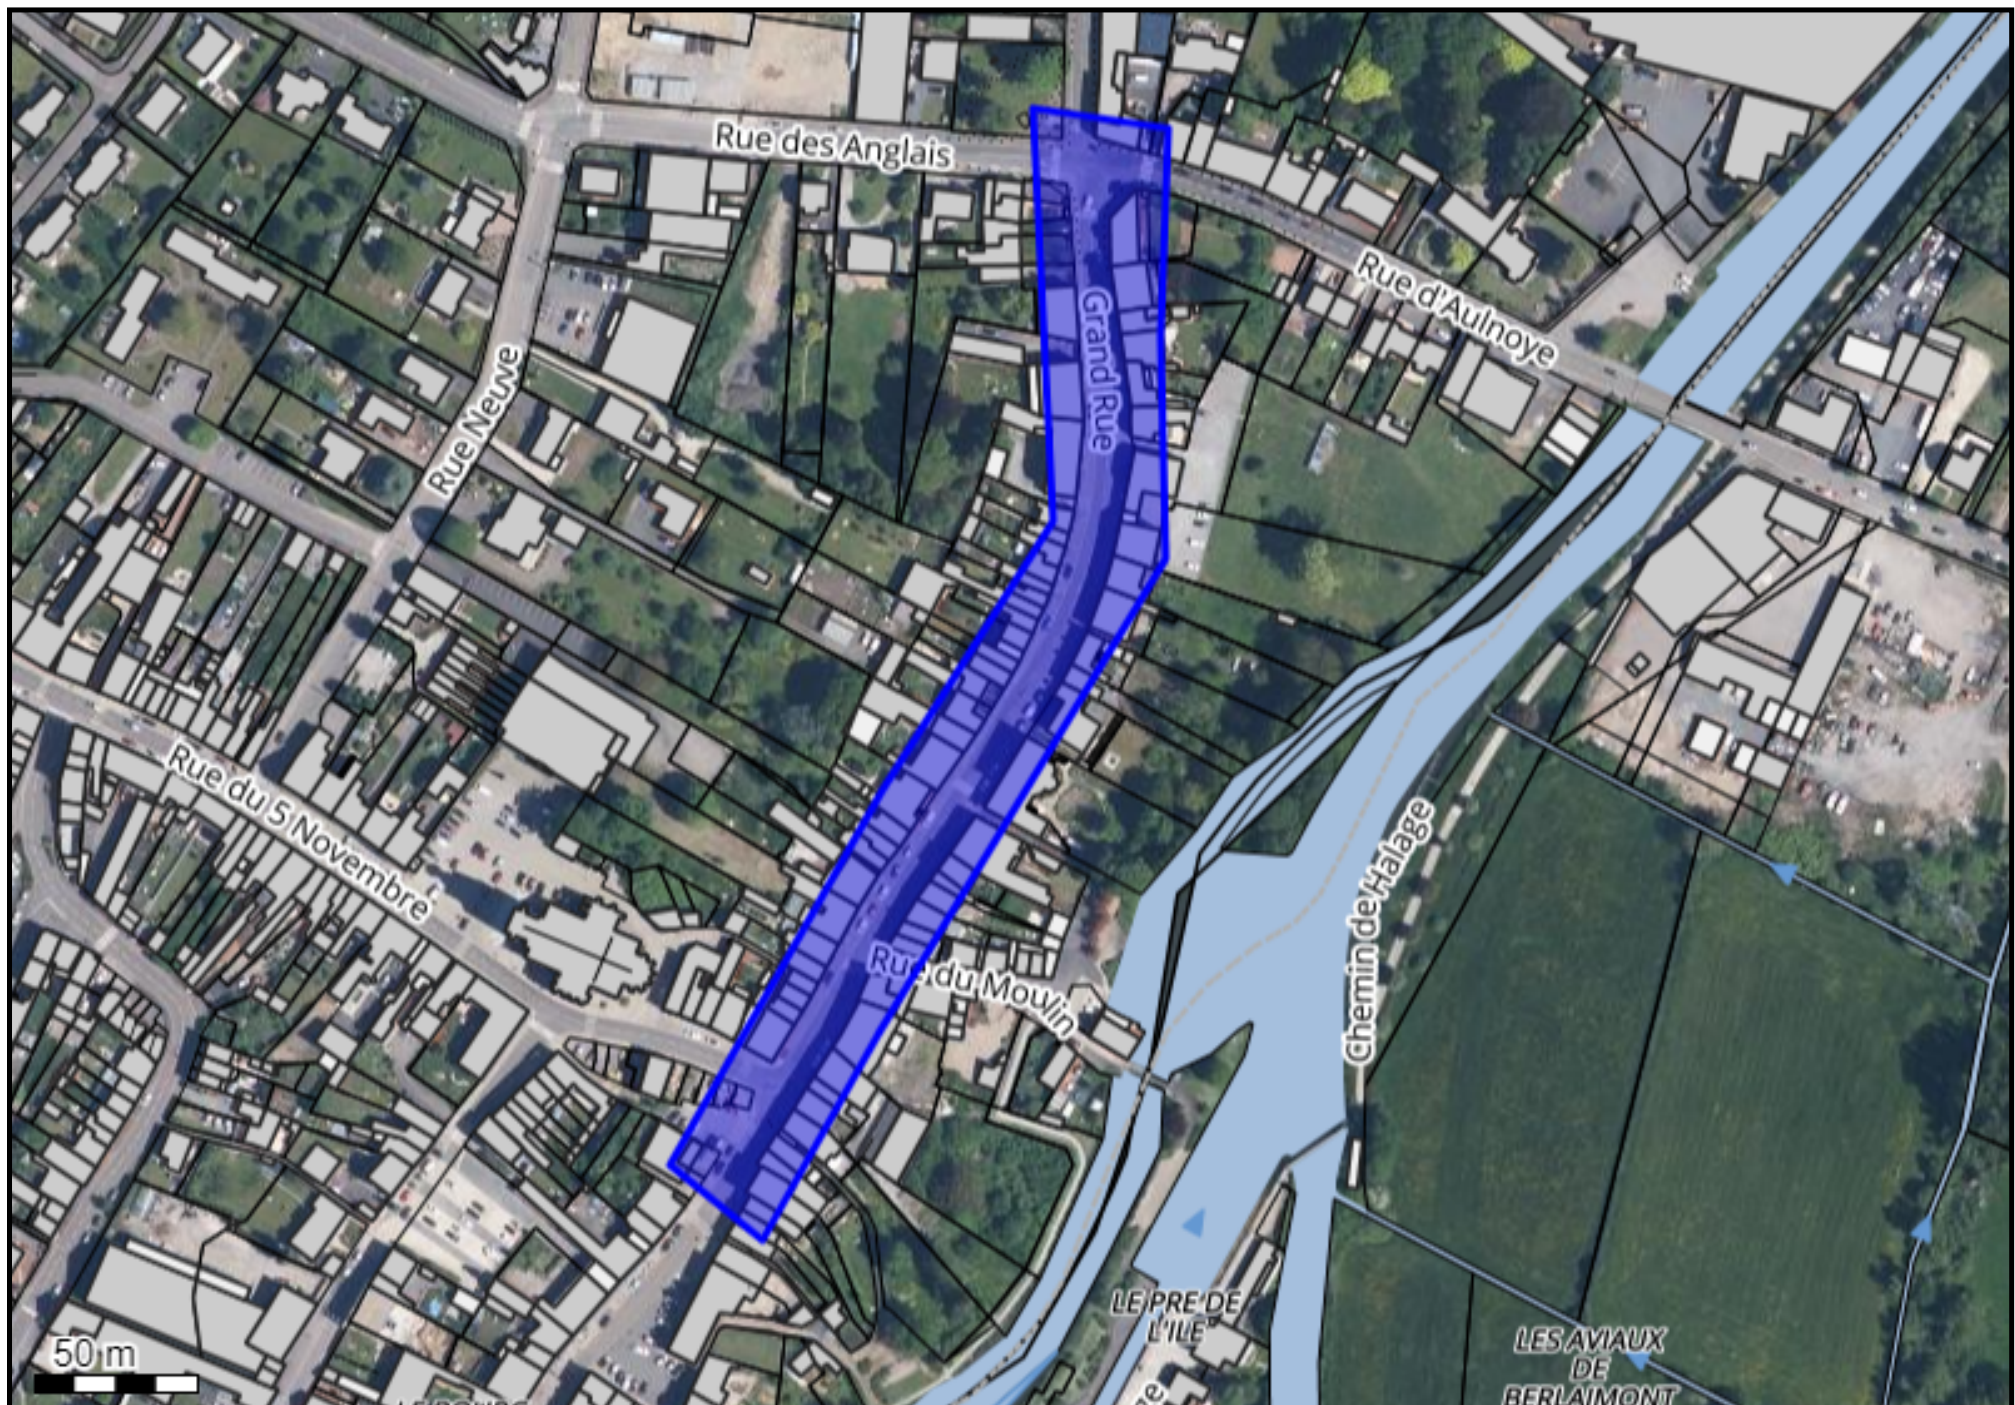

(50.201837 3.815131);(50.202867 3.816043);(50.203602 3.816773);(50.204735 3.816687);(50.204680 3.817266);(50.204110 3.817234);(50.203499 3.817255);(50.202194 3.816021);(50.201631 3.815528);(50.201837 3.815131);